



SPOSÓB WYZNACZANIA PUNKTU OCZEKIWANIA NA EWAKUACJĘ NA KLATCE SCHODOWEJ

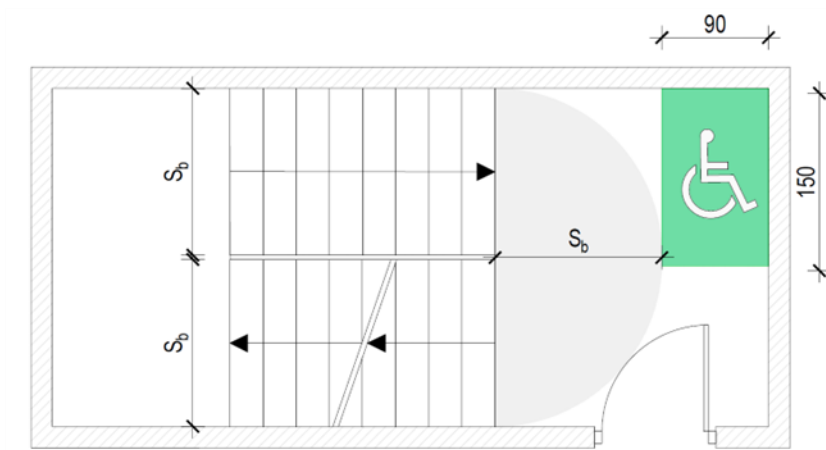



Rys. 1.

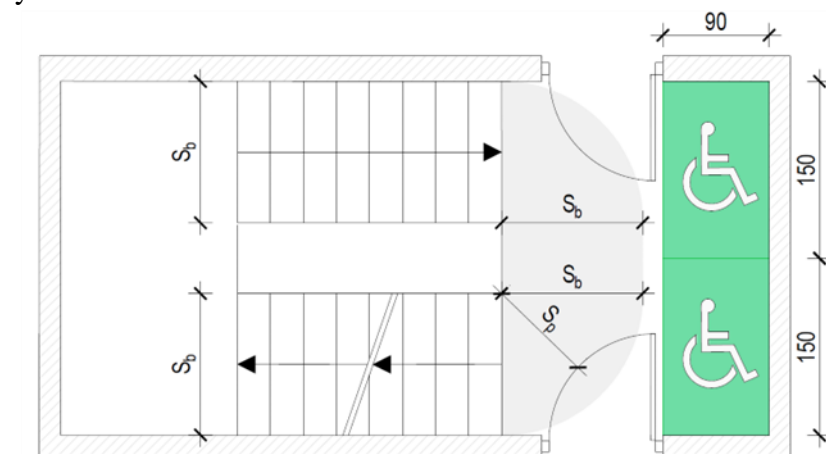

Rys. 2.

Oznaczenia:

- | | |
|---|---|
| S_b | - wymagana szerokość użytkowa biegu |
| S_p | - wolna szerokość drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej mierzona do obrysu pola otwierania skrzydła drzwi do 90°, która ma spełniać warunki $S_p \geq 0,75 \times S_b$ oraz $S_p \geq 0,8$ m |
|  | - obszar drogi ewakuacyjnej, który nie może być ograniczony przez punkt oczekiwania na ewakuację |
|  | - punkt oczekiwania na ewakuację o wymiarach co najmniej 1,5 m x 0,9 m |